




BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.





Laboratorio acreditado por ema para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N° MM-183-034/12. Acreditación a partir de 2012-04-19.

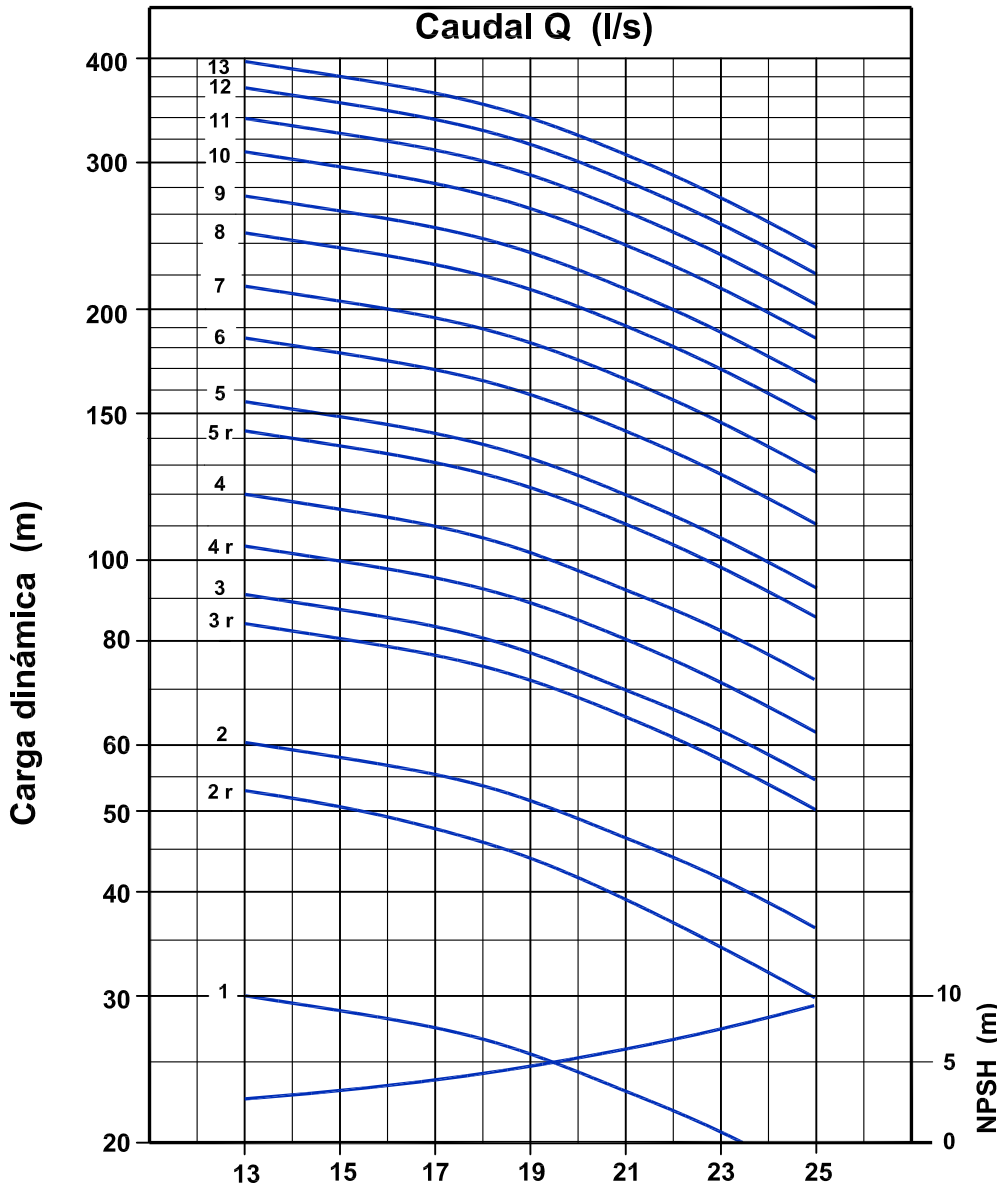

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° De Pasos	Motor acoplado Diámetro - HP
1	SUM 06 - 010
2 r	SUM 06 - 015
2	SUM 06 - 020
3 r	SUM 06 - 025
3	SUM 06 - 030
4 r	SUM 06 - 030
4	SUM 06 - 040
5 r	SUM 06 - 040
5	SUM 08 - 050
6	SUM 08 - 060
7	SUM 08 - 060
8	SUM 08 - 075
9	SUM 08 - 075
10	SUM 08 - 085
11	SUM 08 (10) - 100
12	SUM 08 (10) - 100
13	SUM 08 (10) - 125

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 5 Puntos
2 r	- 5 Puntos
2	- 4 Puntos
3 r	- 4 Puntos
3	- 3 Puntos
4 r	- 3 Puntos
4	- 2 Puntos
5 r	- 1 Punto

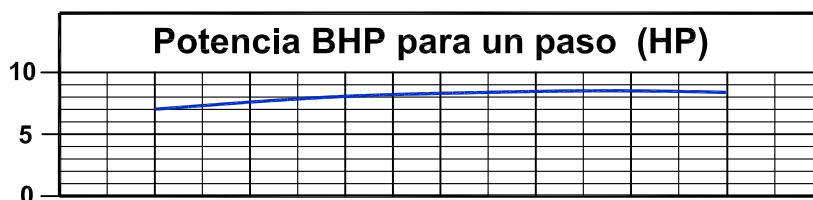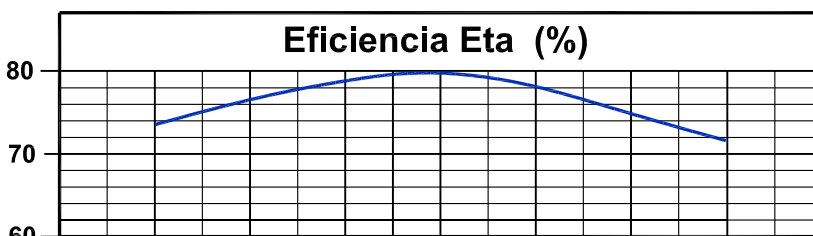

Observaciones:
 Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.
 Máxima temperatura del agua 30°C.
 De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BA 08-025
 60 ciclos, 2 polos