






# BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

Laboratorio acreditado por ema para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N° MM-183-034/12. Acreditación a partir de 2012-04-19.

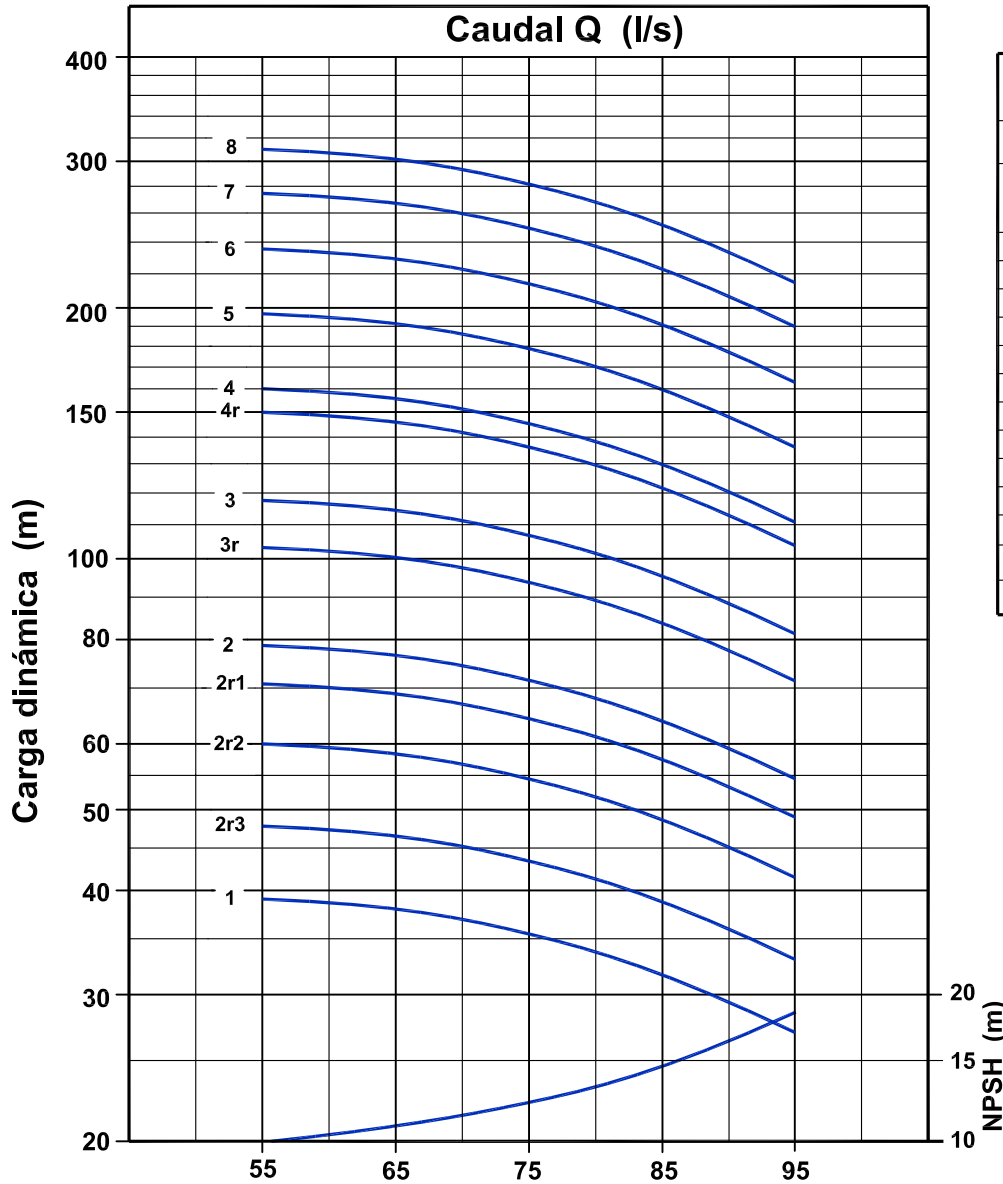

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° De Pasos	Motor acoplado
	Díametro - HP
1	SUM 08 - 050
2 r3	SUM 08 - 060
2 r2	SUM 08 - 075
2 r1	SUM 08 - 085
2	SUM 08 (10)- 100
3 r	SUM 08 (10)- 125
3	SUM 10 - 150
4 r	SUM 10 - 175
4	SUM 10 (12) - 200
5	SUM 10 (12) - 250
6	SUM 10 (12) - 300
7	SUM 12 - 350
8	SUM 12 - 400

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 3 Puntos
2 r3	- 4 Puntos
2 r2	- 3 Puntos
2 r1	- 2 Puntos
2	- 1 Punto
3 r	- 1 Punto

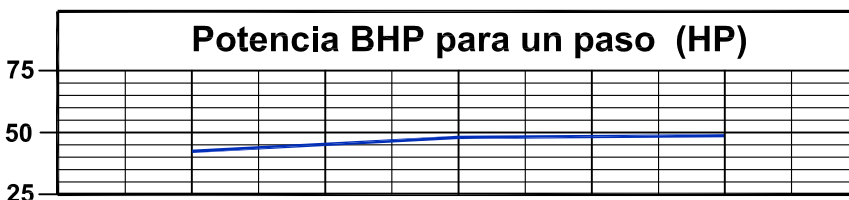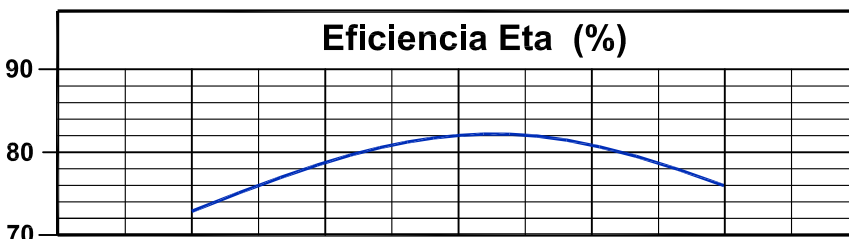

**Observaciones:**  
 Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.  
 Máxima temperatura del agua 30°C.  
 De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

**Modelo: BA 10-095**  
 60 ciclos, 2 polos