






# BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

Laboratorio acreditado por ema para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N° MM-183-034/12. Acreditación a partir de 2012-04-19.

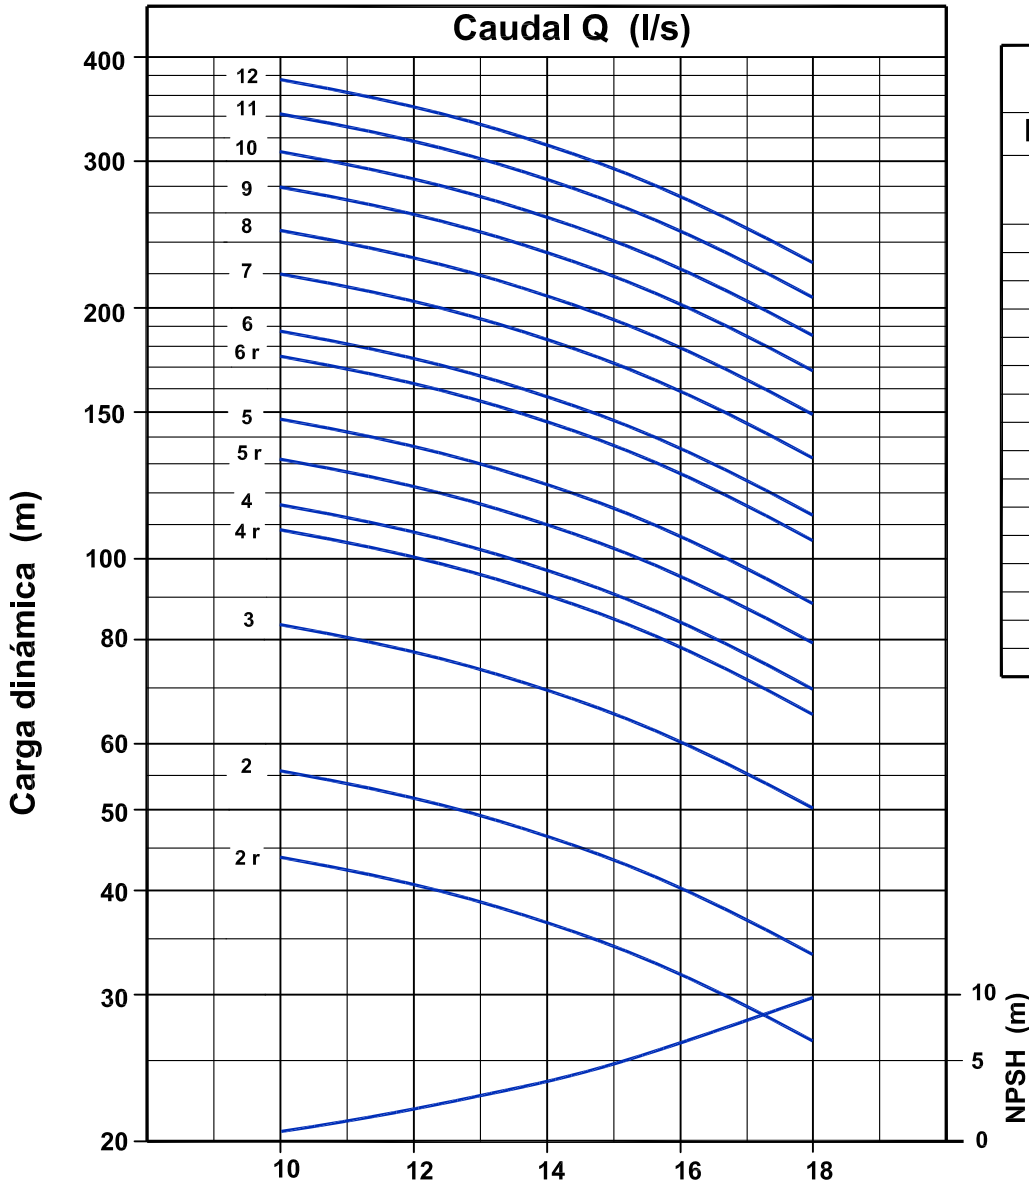

Combinaciones	
Bomba	Motor
N° De Pasos	Motor acoplado Diámetro - HP
1	SUM 06 - 007
2 r	SUM 06 - 010
2	SUM 06 - 015
3	SUM 06 - 020
4 r	SUM 06 - 025
4	SUM 06 - 030
5 r	SUM 06 - 030
5	SUM 06 - 040
6 r	SUM 06 - 040
6	SUM 06 (08) - 050
7	SUM 06 (08) - 050
8	SUM 08 - 060
9	SUM 08 - 075
10	SUM 08 - 075
11	SUM 08 - 085
12	SUM 08 - 085

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 5 Puntos
2 r	- 5 Puntos
2	- 4 Puntos
3	- 3 Puntos
4 r	- 3 Puntos
4	- 2 Puntos
5 r	- 2 Puntos
5	- 1 Punto
6 r	- 1 Punto

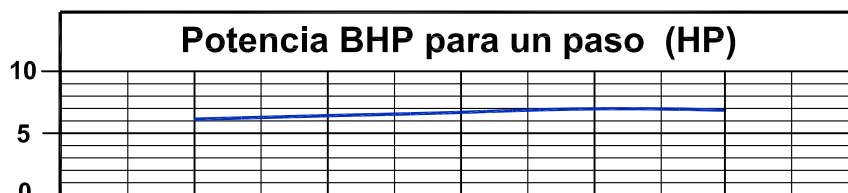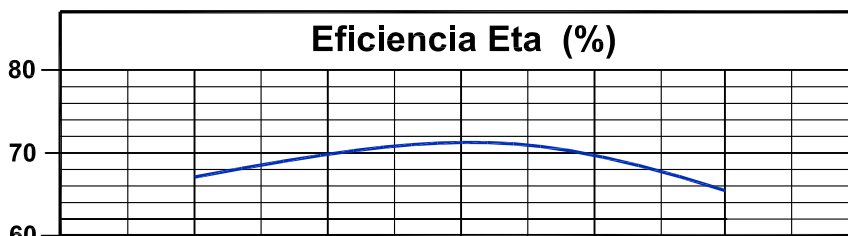

**Observaciones:**  
 Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.  
 Máxima temperatura del agua 30°C.  
 De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

**Modelo: BR 08-018**  
 60 ciclos, 2 polos