






BOMBAS CENTRÍFUGAS ALEMANAS, S.A. DE C.V.

Laboratorio acreditado por ema para los ensayos indicados en el escrito con número de acreditación N° MM-183-034/12. Acreditación a partir de 2012-04-19.

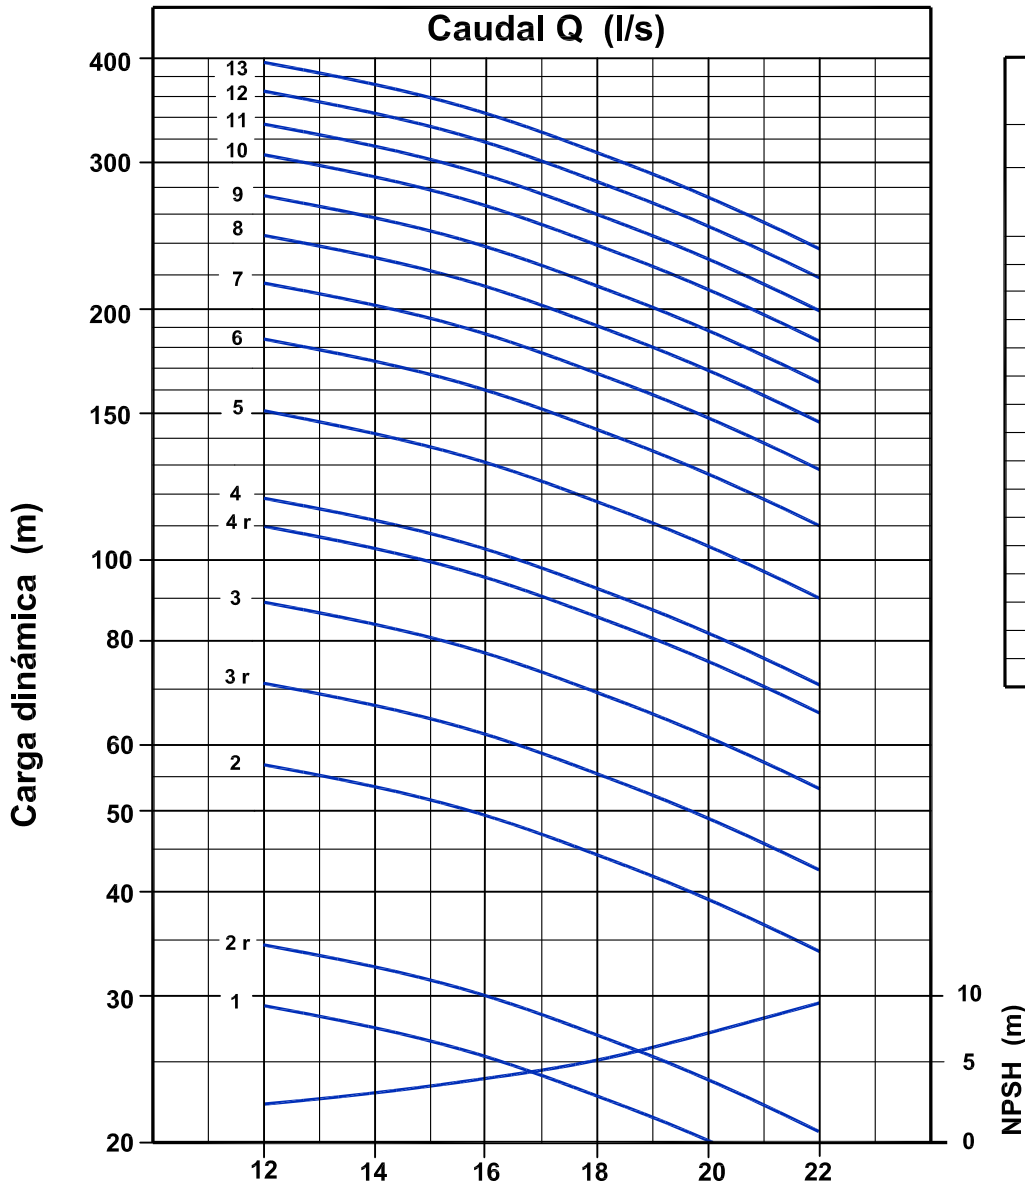

Combinaciones	
Bomba	Motor
Nº De Pasos	Motor acoplado
	Diametro - HP
1	SUM 06 - 007
2 r	SUM 06 - 010
2	SUM 06 - 015
3 r	SUM 06 - 020
3	SUM 06 - 025
4 r	SUM 06 - 030
4	SUM 06 - 040
5	SUM 06 - 040
6	SUM 08 - 050
7	SUM 08 - 060
8	SUM 08 - 075
9	SUM 08 - 075
10	SUM 08 - 085
11	SUM 08 - 085
12	SUM 08 (10) - 100
13	SUM 08 (10) - 100

Correcciones de Eficiencia	
Número de Pasos	Cambio de Eficiencia
1	- 5 Puntos
2 r	- 5 Puntos
2	- 4 Puntos
3 r	- 4 Puntos
3	- 3 Puntos
4 r	- 3 Puntos
4	- 2 Puntos
5	- 1 Punto

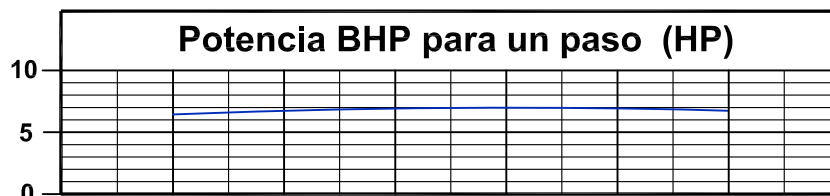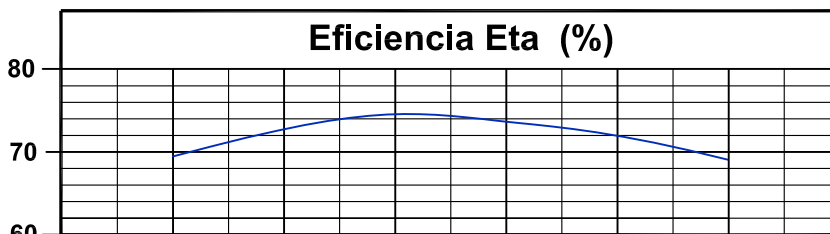

Observaciones:
 Las bombas pueden operar en cualquier punto de las curvas.
 Máxima temperatura del agua 30°C.
 De 30°C - 40°C seleccionar motor de mayor potencia.

Modelo: BR 08-022N
 60 ciclos, 2 polos